


OZNACZENIE PROFILU:	
POZIOM PORÓWNAWCZY	
0	65.00 m
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODCINKI	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

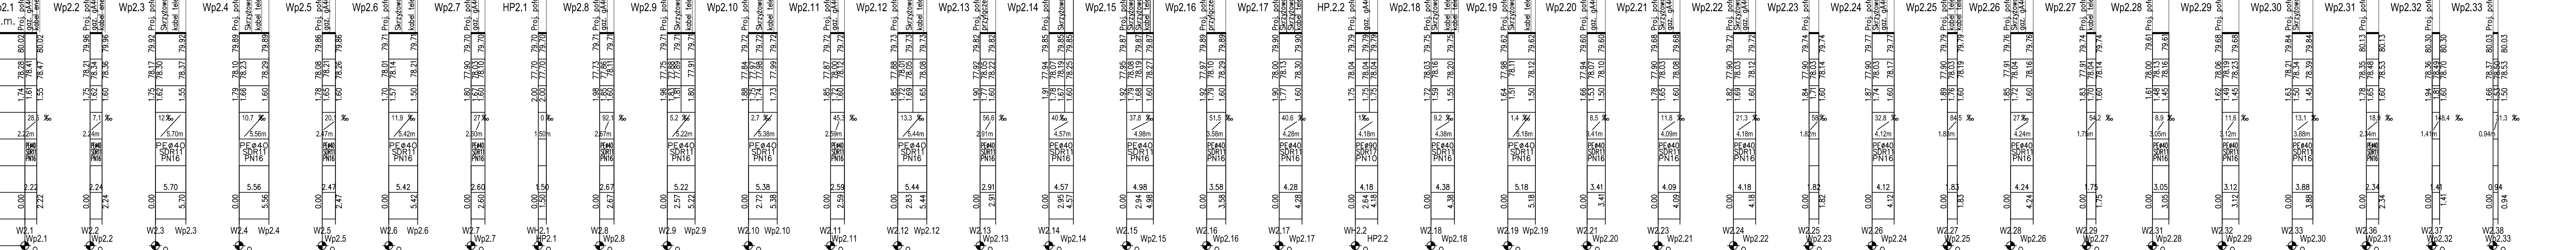

- Uwagi:**
- Odcinki wykupu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm.
 - Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi.
 - Podsyпка minimum 10 cm.
 - Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do dołu.

Nazwa inwestycji:	Zakres 5A - Łomianki Górne (ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)		
Inwestor:	 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244 05-092 Łomianki		
Wykonawca:	 ISPIR Jarosław Jasiński Blizne Jasińskiego ul. Chopina 6A 05-082 Stare Babice		
Projektant:	mgr inż. Jasiński Jarosław	MAZ/0198/POOS/10	
Typ projektu:	Projekt wykonawczy	Data: Luty 2012	Skala: ---
Nazwa Arkusza:	Profil nr W2A - Zakres 5A		Numer Arkusza: T3A-5